

Алексеев.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA. RU.21 BO03
Фактический адрес: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 39421 от « 18 » декабря 2017 г.

1. Наименование пробы: 1-4. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: Администрация Поклоновского сельского поселения Алексеевского муниципального района, ИНН 3401005996

(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: договор № 658 от 11.12.2017 г
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Администрация Поклоновского сельского поселения Алексеевского муниципального района, 403253, Волгоградская область, Алексеевский р-он, х.Поклоновский.

5. Место, где производился отбор проб: скважина № 7032- х.Поклоновский, скв. № 03458 - х.Поклоновский, скв. № 03476 – х.Исакиевский, скв. № 03599- х.Исакиевский.
Администрация Поклоновского сельского поселения Алексеевского муниципального района, 403253, Волгоградская область, Алексеевский р-он, х.Поклоновский.

(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э.
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы: - 25.12.17 г 10 час. 45 мин. - 12ч 15 мин.

8. Дата и время доставки пробы: - 25.12.17 г 14 час. 30 мин.

9. Код работы: ПК.19.1-4.

10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84; ГН 2.1.5.1315-03

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 56237-2014.

12. Дополнительные сведения: бак. хим. исследования

Тара, упаковка: 0,5 л -стерильная бутылка, 2,5 л -бутылка ПЭТФ+ стеклянная бутылка

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник-соблюдены

Условия хранения: соблюдены

Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Морсковой Н.А.

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Моркова Н.А.

подпись

Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Печенюк Е.Н.

подпись

Ф.И.О.

(либо иное лицо, уполномоченное Приказом

Главного врача, учреждения (филиала)

М.П.

Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр 2 стр 1.

Код работы: ПК.19.1-4

Дата поступления в лабораторию: 25.12.17г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1- Вода подземного источника систем ы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по * или Допустимые уровни* или Норма по *	НД на методы испытаний
индекс БГКП	КОЕ\дм3	менее 3	менее 3	ГОСТ 18963-73

* НД ГОСТ 2761-84

Наименование пробы (образца): 2- Вода подземного источника систем ы централизованного водоснабжения

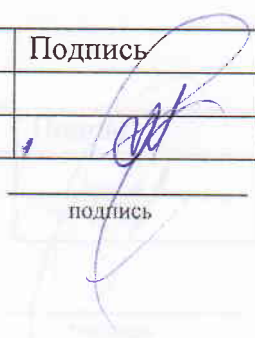
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 4

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по * или Допустимые уровни* или Норма по *	НД на методы испытаний
индекс БГКП	КОЕ\дм3	23	менее 3	ГОСТ 18963-73

* НД ГОСТ 2761-84

Дата выдачи результата испытаний: 28.12.17г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог:	<u>Сухова И.В.</u> Фамилия И.О.	 подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр: 7 стр: 2

Код работы: ПК.19.1-4

Дата поступления в лабораторию: 25.12.17г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 3- Вода подземного источника систем ы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 5

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по * или Допустимые уровни* или Норма по *	НД на методы испытаний
индекс БГКП	КОЕ\дм3	менее 3	менее 3	ГОСТ 18963-73

* НД ГОСТ 2761-84

Наименование пробы (образца): 4- Вода подземного источника систем ы централизованного водоснабжения

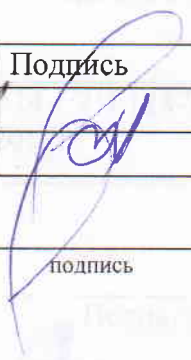
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 6

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по * или Допустимые уровни* или Норма по *	НД на методы испытаний
индекс БГКП	КОЕ\дм3	43	менее 3	ГОСТ 18963-73

* НД ГОСТ 2761-84

Дата выдачи результата испытаний: 28.12.17г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог: Сухова И.В.
Фамилия И.О.

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр: 7 стр: 3

Код работы: ПК.19.1-4

Дата поступления в лабораторию: 25.12.2017 г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1.Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 6

Наименование показателя	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	0,9	0,2	1,5	1,5	10,0	ГОСТ 3351-74
Цветность	град. по (Cr-Co)	Менее 1	0	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Запах	баллы	0	x	x	x	x	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	0	x	x	x	x	ГОСТ 3351-74
Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,64	0,19	2	5	15	ПНДФ 14.1:2:4.154-99(изд.2012г.)

* ГОСТ 2761 — 84

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Требования*, не более	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/л	412	37	1000	ПНДФ 14.1:2:4.114-97 (изд. 2011г.)
Общая жесткость**	°Ж	4,1	0,6	7	ГОСТ 31954-2012
ПАВ(анионоактивные)	мг/л	0,053	0,023	x	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014)

* ГОСТ 2761 — 84

**Значение жесткости, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в моль/м³ (ГОСТ 31865-2012)

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Относительная расширенная неопределенность	НД на методы испытаний
Нефтепродукты	мг/л	Менее 0,005	0	ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012)

Дата выдачи результата испытаний: 26.12.2017г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер - лаборант	Абрамова Т.А.	

и.о.заведующая санитарно-гигиенической лабораторией:

Печенюк Е.Н.
ФИО


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 7 стр. 9

Код работы: ПК.19.1-4

Дата поступления в лабораторию: 25.12.2017 г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 2.Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 7

Наименование показателя	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	Менее 0,5	0	1,5	1,5	10,0	ГОСТ 3351-74
Цветность	град. по (Cr-Co)	Менее 1	0	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Запах	баллы	0	x	x	x	x	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	0	x	x	x	x	ГОСТ 3351-74
Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,56	0,16	2	5	15	ПНДФ 14.1:2:4.154-99(изд.2012г.)

* ГОСТ 2761 — 84

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Требования*, не более	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/л	419	38	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (изд. 2011г.)
Общая жесткость**	°Ж	4,2	0,6	7	ГОСТ 31954-2012
ПАВ(анионоактивные)	мг/л	0,062	0,028	x	ПНД Ф14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014)

* ГОСТ 2761 — 84

**Значение жесткости, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в моль/м³ (ГОСТ 31865-2012)

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Относительная расширенная неопределенность	НД на методы испытаний
Нефтепродукты	мг/л	Менее 0,005	0	ПНД Ф14.1:2:4.128-98 (изд. 2012)

Дата выдачи результата испытаний: 26.12.2017г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер - лаборант	Абрамова Т.А.	

и.о.заведующая санитарно-гигиенической лабораторией:

Печенюк Е.Н.
ФИО

 подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 7 стр. 5

Код работы: ПК.19.1-4

Дата поступления в лабораторию: 25.12.2017 г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 3.Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 8

Наименование показателя	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	Менее 0,5	0	1,5	1,5	10,0	ГОСТ 3351-74
Цветность	град. по (Cr-Co)	Менее 1	0	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Запах	баллы	0	х	х	х	х	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	0	х	х	х	х	ГОСТ 3351-74
Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,4	0,1	2	5	15	ПНДФ 14.1:2:4.154-99(изд.2012г.)

* ГОСТ 2761 — 84

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Требования*, не более	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/л	375	33	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (изд. 2011г.)
Общая жесткость**	°Ж	4,2	0,6	7	ГОСТ 31954-2012
ПАВ(анионоактивные)	мг/л	0,061	0,027	х	ПНД Ф14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014)

* ГОСТ 2761 — 84

**Значение жесткости, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в моль/м³ (ГОСТ 31865-2012)

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Относительная расширенная неопределенность	НД на методы испытаний
Нефтепродукты	мг/л	Менее 0,005	0	ПНД Ф14.1:2:4.128-98 (изд. 2012)

Дата выдачи результата испытаний: 26.12.2017г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер - лаборант	Абрамова Т.А.	

и.о.заведующая санитарно-гигиенической лабораторией:

Печенюк Е.Н.
ФИО


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 7 стр. 6

Код работы: ПК.19.1-4

Дата поступления в лабораторию: 25.12.2017 г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 4.Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 9

Наименование показателя	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	Менее 0,5	0	1,5	1,5	10,0	ГОСТ 3351-74
Цветность	град. по (Cr-Co)	Менее 1	0	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Запах	баллы	0	x	x	x	x	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	0	x	x	x	x	ГОСТ 3351-74
Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,24	0,07	2	5	15	ПНДФ 14.1:2:4.154-99(изд.2012г.)

* ГОСТ 2761 — 84

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Требования*, не более	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/л	514	46	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (изд. 2011г.)
Общая жесткость**	⁰ Ж	5,6	0,8	7	ГОСТ 31954-2012
ПАВ(анионоактивные)	мг/л	0,063	0,028	x	ПНД Ф14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014)


* ГОСТ 2761 — 84

**Значение жесткости, выраженное в ⁰Ж, численно равно значению, выраженному в моль/м³ (ГОСТ 31865-2012)

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Относительная расширенная неопределенность	НД на методы испытаний
Нефтепродукты	мг/л	Менее 0,005	0	ПНД Ф14.1:2:4.128-98 (изд. 2012)

Дата выдачи результата испытаний: 26.12.2017г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер - лаборант	Абрамова Т.А.	

и.о.заведующая санитарно-гигиенической лабораторией:

Печенюк Е.Н.

ФИО

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 7 стр. 7

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

**403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83**

E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ**
№ 3941 от 28 декабря 2017г

Исследованные образцы: 1,3. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения (ПК.19.1-4) отобранная из скважин № 7032- х.Поклоновский, скв. № 03476 – х.Исакиевский, Администрация Поклоновского сельского поселения Алексеевского муниципального района, 403253, Волгоградская область, Алексеевский р-он, х.Поклоновский

по микробиологическим показателям соответствуют ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Исследованные образцы: 2,4. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения (ПК.19.1-4) отобранная из скв. № 03458 - х.Поклоновский, скв. № 03599- х.Исакиевский, Администрация Поклоновского сельского поселения Алексеевского муниципального района, 403253, Волгоградская область, Алексеевский р-он, х.Поклоновский по микробиологическим показателям не соответствуют ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (индекс БГКП).

Исследованные образцы: 1-4. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения (ПК.19.1-4) отобранная из скважин № 7032- х.Полонковский, скв. № 03458 - х.Поклоновский, скв. № 03476 – х.Исакиевский, скв. № 03599- х.Исакиевский Администрация Поклоновского сельского поселения, Волгоградская область, Алексеевский р-он, х.Поклоновский по санитарно- химическим показателям соответствуют ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Врач - эксперт

должность

/ Овчинников О.А. /

Ф.И.О.

подпись